

Przed 127, 160
dn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
kt. wys. Amsterdam
UWG 2000 S.6
PG.D.422.3744.2014

wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

wyklucza się istnienie w terenie również
podziemnych ułożonych a nie
złożonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

obecnie nieczynna studzienka - projektuje się do niej odwodnienie 4-ro przew. inst. zewn.
podłączona do miejskiej k.s. - do wykorzystania (nieużywana)
przewodów na zewnątrz i w budynku: przyłącze co(2) inst. zewn.4-ro przewodowa(4)
przewody na zewnątrz i w budynku: inst. zewn. 4-ro przewodowa (technologia Syncopexu)

Legenda:

Zespo? Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bydgoszczy


Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzień 01.12.2014

URZĄD MIASTA
Bydgoszcz

Wydział Architektury i Budownictwa

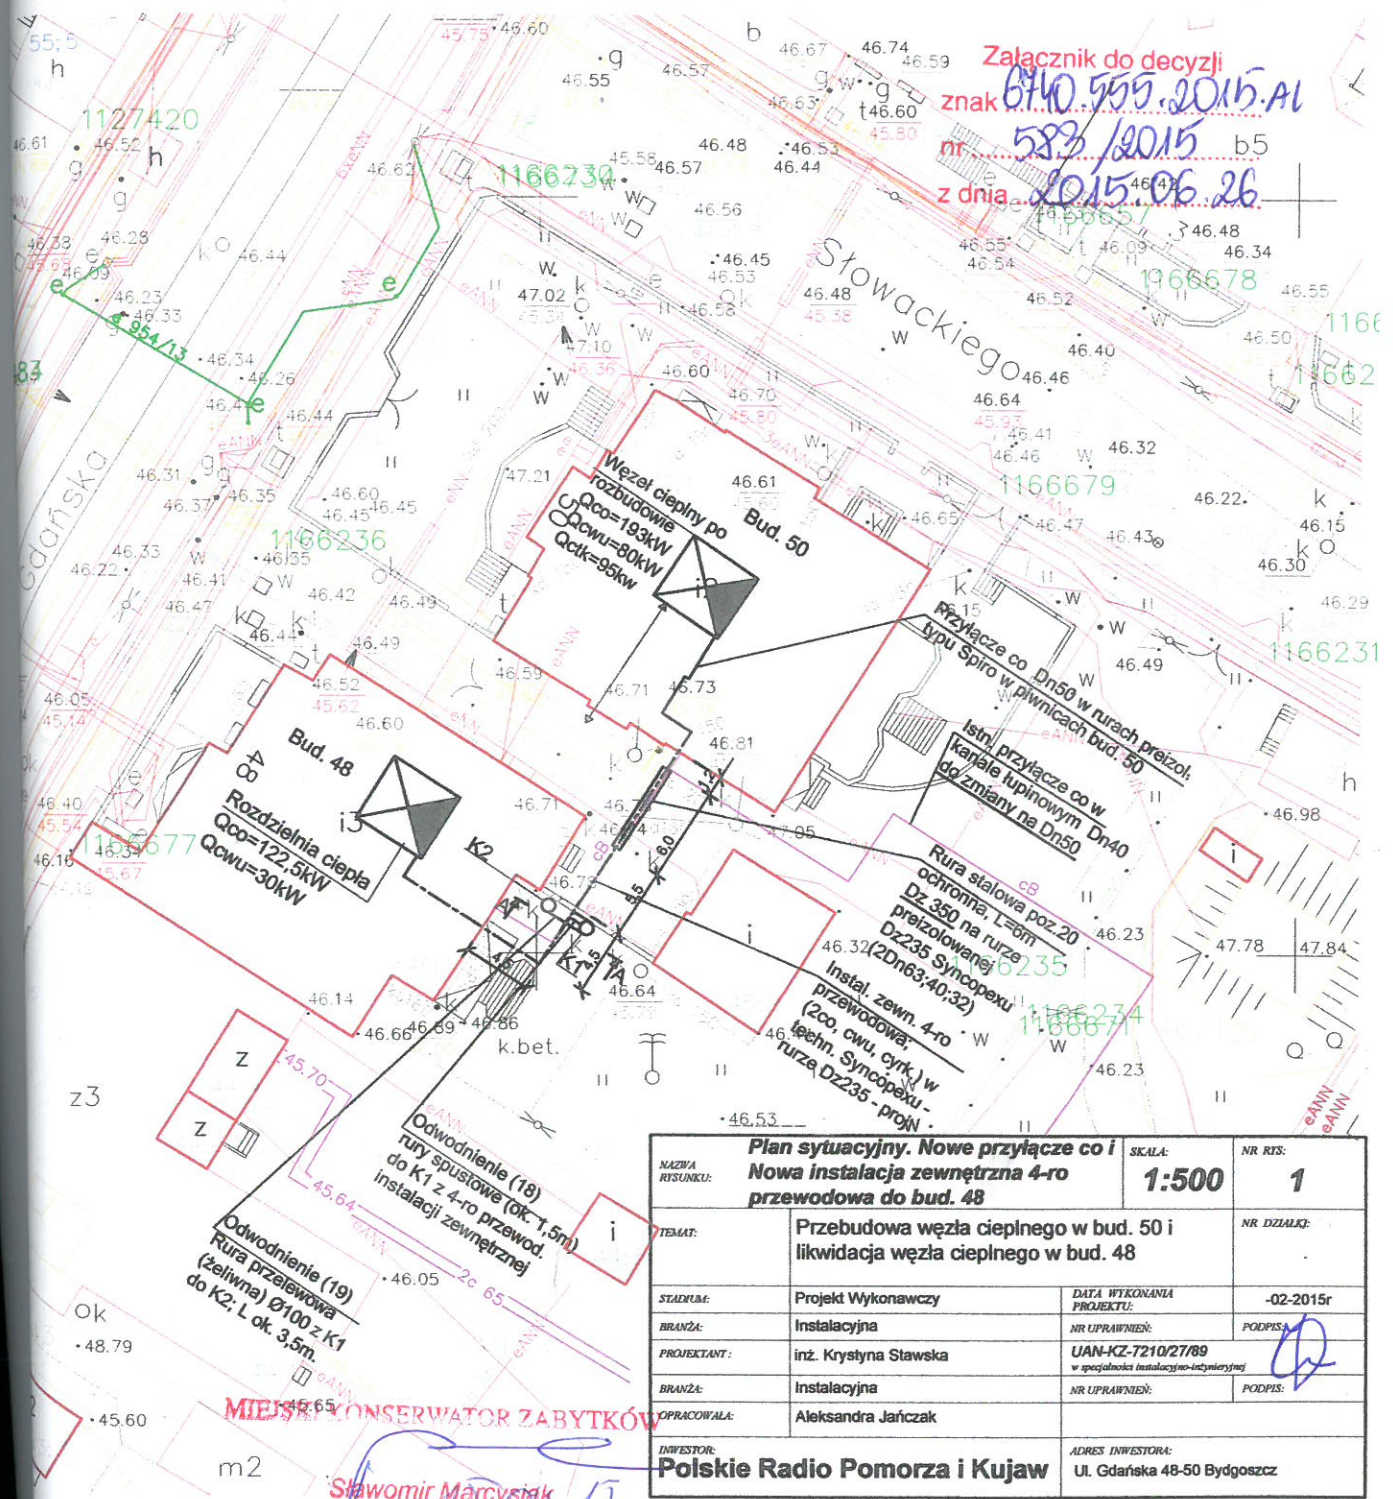

Załącznik do decyzji

6410.555.2015.A1

znak 583/2015

nr 1966678

z dnia 2015.06.26

Plan sytuacyjny. Nowe przyłącze co i Nowa instalacja zewnętrzna 4-ro przewodowa do bud. 48		SKALA: 1:500	NR RT: 1
NAZWA RISUNKU:	PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPŁEGO W BUD. 50 I LIKwidACJA WĘZŁA CIEPŁEGO W BUD. 48		
TEMAT:	Przebudowa węzła ciepłego w bud. 50 i likwidacja węzła ciepłego w bud. 48		
STADIUM:	Projekt Wykonawczy	DATA WYKONANIA PROJEKTU:	-02-2015r
BRANŻA:	Instalacyjna	NR UPRAWNIEN:	PODPIS: [Signature]
PROJEKTANT:	inż. Krystyna Stawska	UAN-KZ-7210/27/89	
BRANŻA:	Instalacyjna	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	Aleksandra Janiczak		
INWESTOR:	Polskie Radio Pomorza i Kujaw	ADRES INWESTORA:	Ul. Gdańska 48-50 Bydgoszcz